



Testing Laboratory
1126



中性點接地電阻盤外殼防塵、防水 (IP) 保護等級試驗報告

報告編號：IPT20150053

發行日期：104 年 9 月 16 日

試驗室名稱：光電與照明實驗室

試驗室地址：328 桃園市觀音區草漯里榮工南路 6-6 號

TAF 試驗室認可編號：1126



財團法人台灣大電力研究試驗中心

Taiwan Electric Research & Testing Center

地址：328 桃園市觀音區草漯里榮工南路 6-6 號

電話：(03) 483-9090 (代表號)

傳真：(03) 483-8119 (代表號)

電子信箱：customer_service@ms.tertec.org.tw

網址：www.tertec.org.tw

- ◆ 本測試結果僅對測試樣品負責。
- ◆ 未經本實驗室書面同意，報告不得部份複製，但完整複製則不在此限。
- ◆ 本報告所載事項，不得作為廣告、出版物或商品推銷之用。
- ◆ 本報告每頁均加蓋騎縫密碼，未蓋本中心騎縫密碼者無效。
- ◆ 諮詢電話：(03) 483-9090 轉 7202 電器試驗處。



財團法人

台灣大電力研究試驗中心
Taiwan Electric Research & Testing Center

光電與照明實驗室

報告編號：IPT20150053

中性點接地電阻盤外殼防塵、防水 (IP) 保護等級試驗報告

委測單位：嵩益電機股份有限公司

委測單位地址：新北市板橋區中山路一段 206 巷 85 弄 11 號

測試件名稱：中性點接地電阻盤

廠牌/型號：嵩益 /SEO-12

廠牌/系列型號：嵩益 /SEO-5、SEO-8.7、SEO-15、SEO-18、SEO-25、SEO-34.5、SEO-46

測試件尺寸：700 mm(長)×450mm(寬)×66mm(高)

依據標準：CNS 14165 C1147(87 年 6 月 25 日版)電器外殼保護分類等級(IP 碼)

取樣程序：委託單位自送

收件日期：104 年 9 月 7 日

測試日期：104 年 9 月 7 日至 104 年 9 月 16 日

測試人員：莊英壕、陳勝興

測試結果：參考報告第 3 頁

報告簽署人：_____





測試結果

一、 試驗結果：中性點接地電阻盤外殼防塵、防水保護等級符合 IP55 等級。

二、 試驗說明：

試驗項目	試驗標準	結果 - 備註	判定
防止觸及危險部位和 防止固體異物侵入 試驗等級 5	CNS 14165 第11.4節 第13.1節 第13.4節 第13.5節	無粉塵堆積	符合
防止水侵入 試驗等級 5	CNS 14165 第14.1節 第14.2.5節 第14.3節	無水侵入	符合

三、 測試使用設備：

儀器名稱	廠牌型號	備註
防塵及防水之保護試驗設備 (IP 等級測試)	PTL/IP-00~IP-68	

本頁以下空白




四、照片

外觀圖




外觀圖

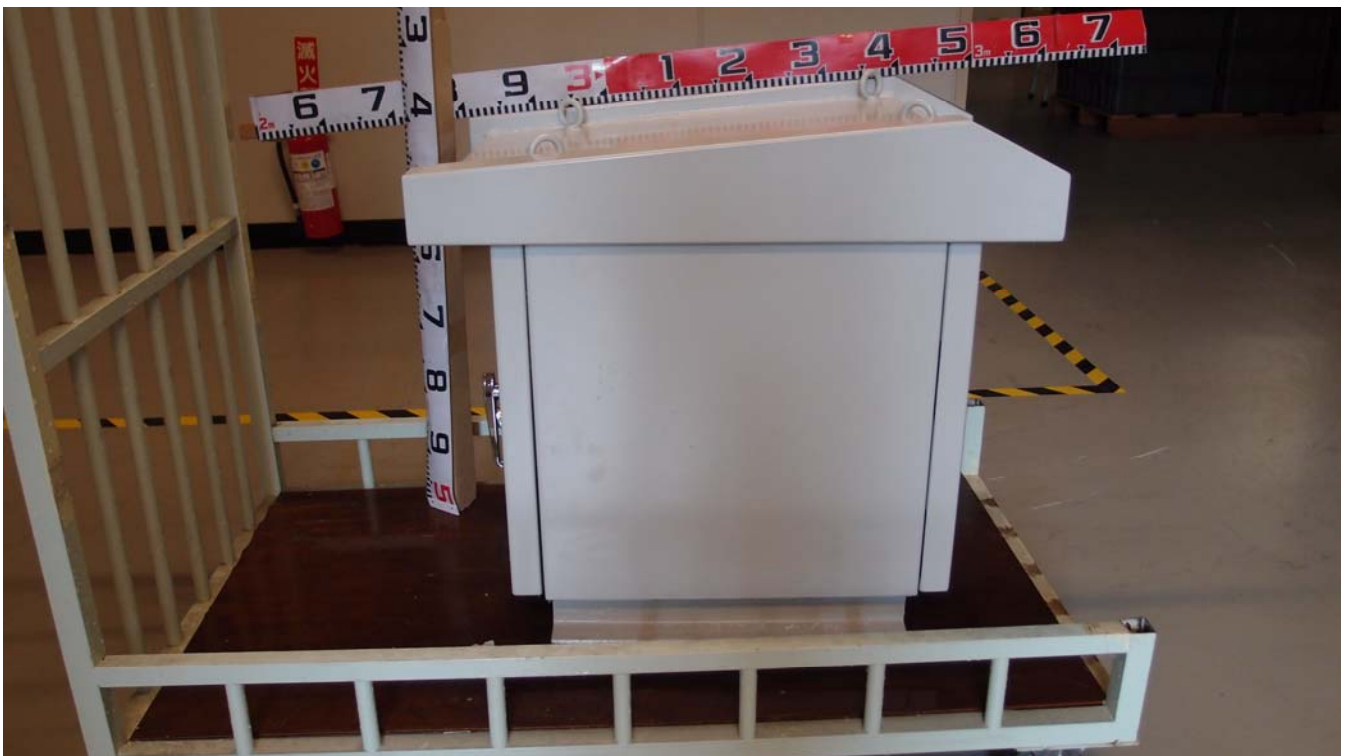



外觀圖

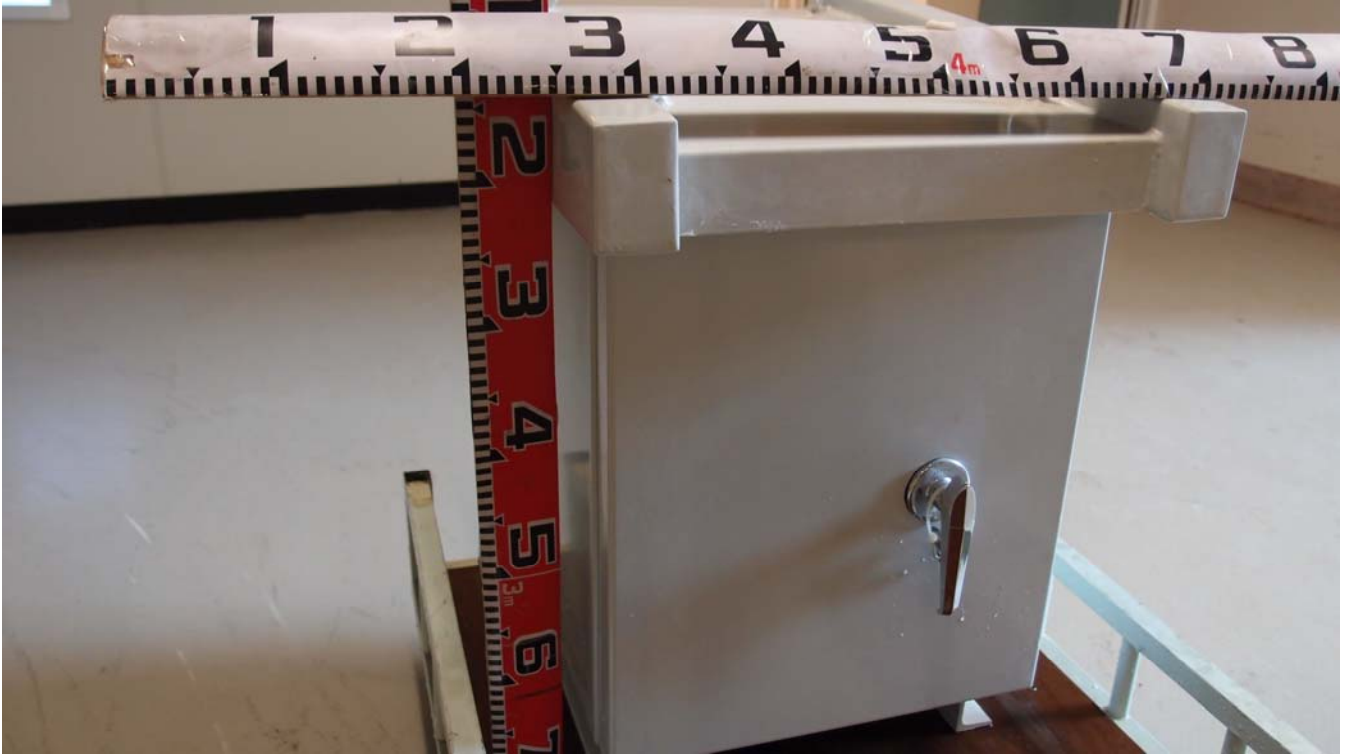

外觀圖





內部圖

防水墊圈



內部圖

防水墊圈

